


Legenda



przewód odprowadzający FeZn złącze kontrolen i uziom FeZn 25x4mm

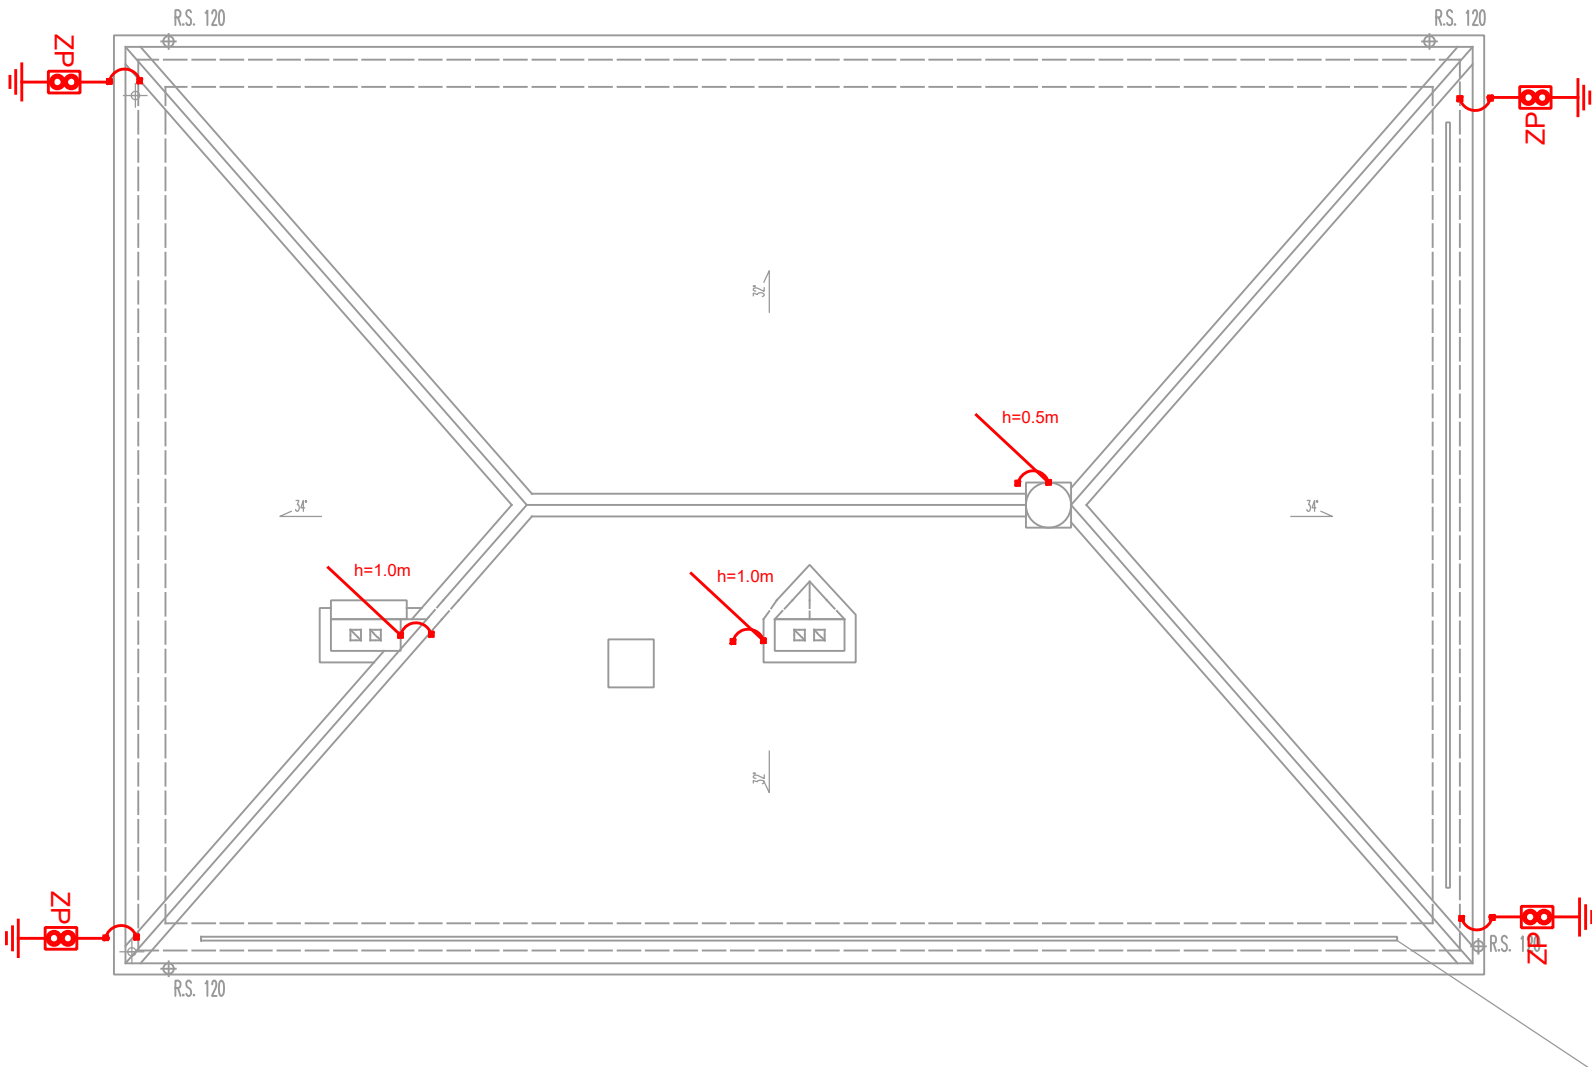

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

WSZELKIE NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM

WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTYMETRACH

AKCESORIA DACHOWE, OBRÓBKİ BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE Z ELEMENTÓW OCYNKOWANYM, POWKLEANYCH W KOLORZE JAK POKRYCIE DACHU.

KOLORYSTYKĘ, POKRYCIA I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA eN STUDIO Marcin Tur ul. Z. Krasńskiego 2 lok. 7, 15–268 Białystok tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl		
RZUT DACHU–INSTALACJA ODGROMOWA ISTNIEJĄCA		
NAZWA OBIEKTU TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SZERENOSACH		
ADRES OBIEKTU 16–061 SZERENOSY, gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY WOJ. PODLASKIE dz. nr ewid. gr. 117/1 obręb – 35 SZERENOSY		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY		
DATA 30–08–2019	SKALA 1:100	NUMER RYSUNKU E–1
PROJEKTANT Instalacje mgr inż. elektryczne MAREK PROKOPIUK		NR UPRAW. PDL/0068 /PBC/18
PODPIS		