


AsXSn4x zasil. ze ST 01-184
 istn. słup A-owy typu ŻN nr 51
 zasilanie ze ST 01-184

7xAl

ISTN. SZAFKA
 OŚWIELENIOWA
 SO-404
 (po przystosowaniu)

istn. YAKXs 4x35mm²
 Etitec A
 500/5kA

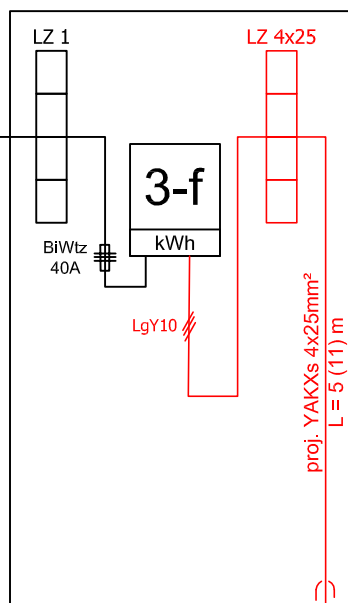


LgY10

proj. YAKXs 4x25mm²
 L = 5 (11) m


Rura osłonowa
 AROT KR-50

PROJEKTOWANA SZAFKA STERUJĄCA OŚWIELENIEM ULICZNYM

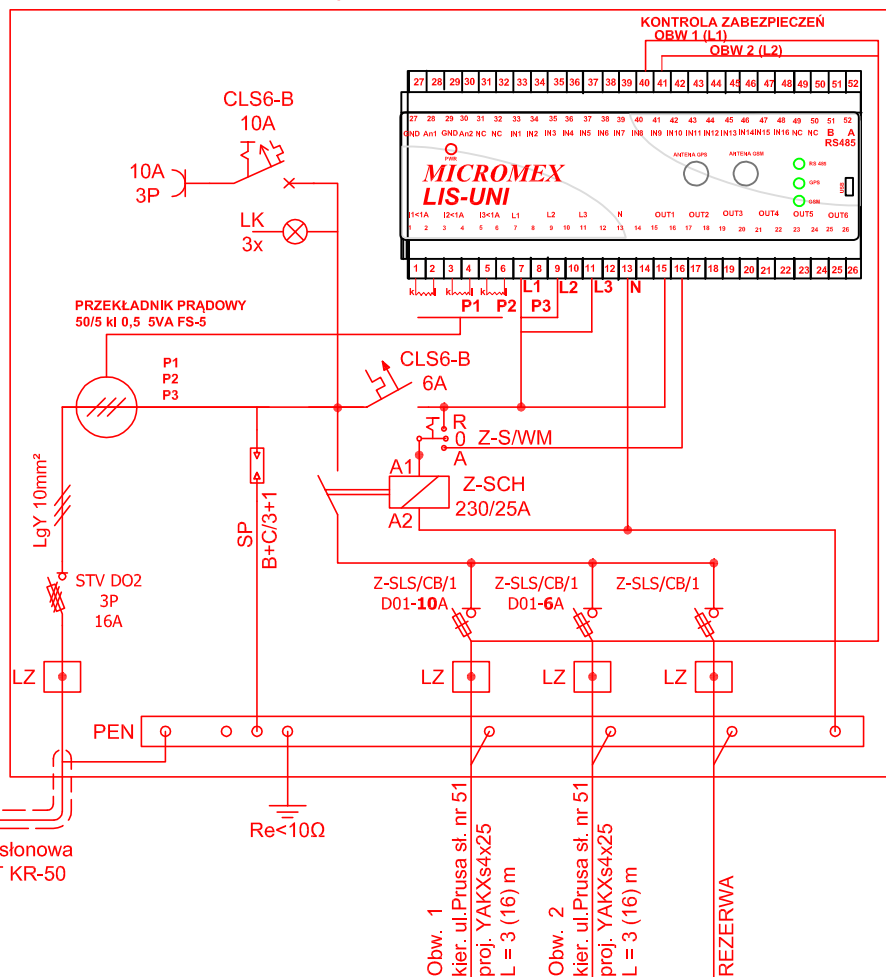

Pi = 1663W

Ochrona od porażień:
 "Samoczynne wyłączenie
 zasilania w układzie TN-C"

Wykonawca:	 CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Data: 09.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	Podz.:
Nazwa rys.:	Schemat istniejącej szafy oświetleniowej SO-404 po przystosowaniu i projektowanej szafy ośw. SO zasilanych ze ST Kleosin 01-184	Nr rys.: 4
Projektował:	mgr inż. Jerzy Kosiński RA 84/85	Podpis: