


## ZŁĄCZE ZASILAJĄCO-POMIAROWE

## SZAFKA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM ULICZNYM

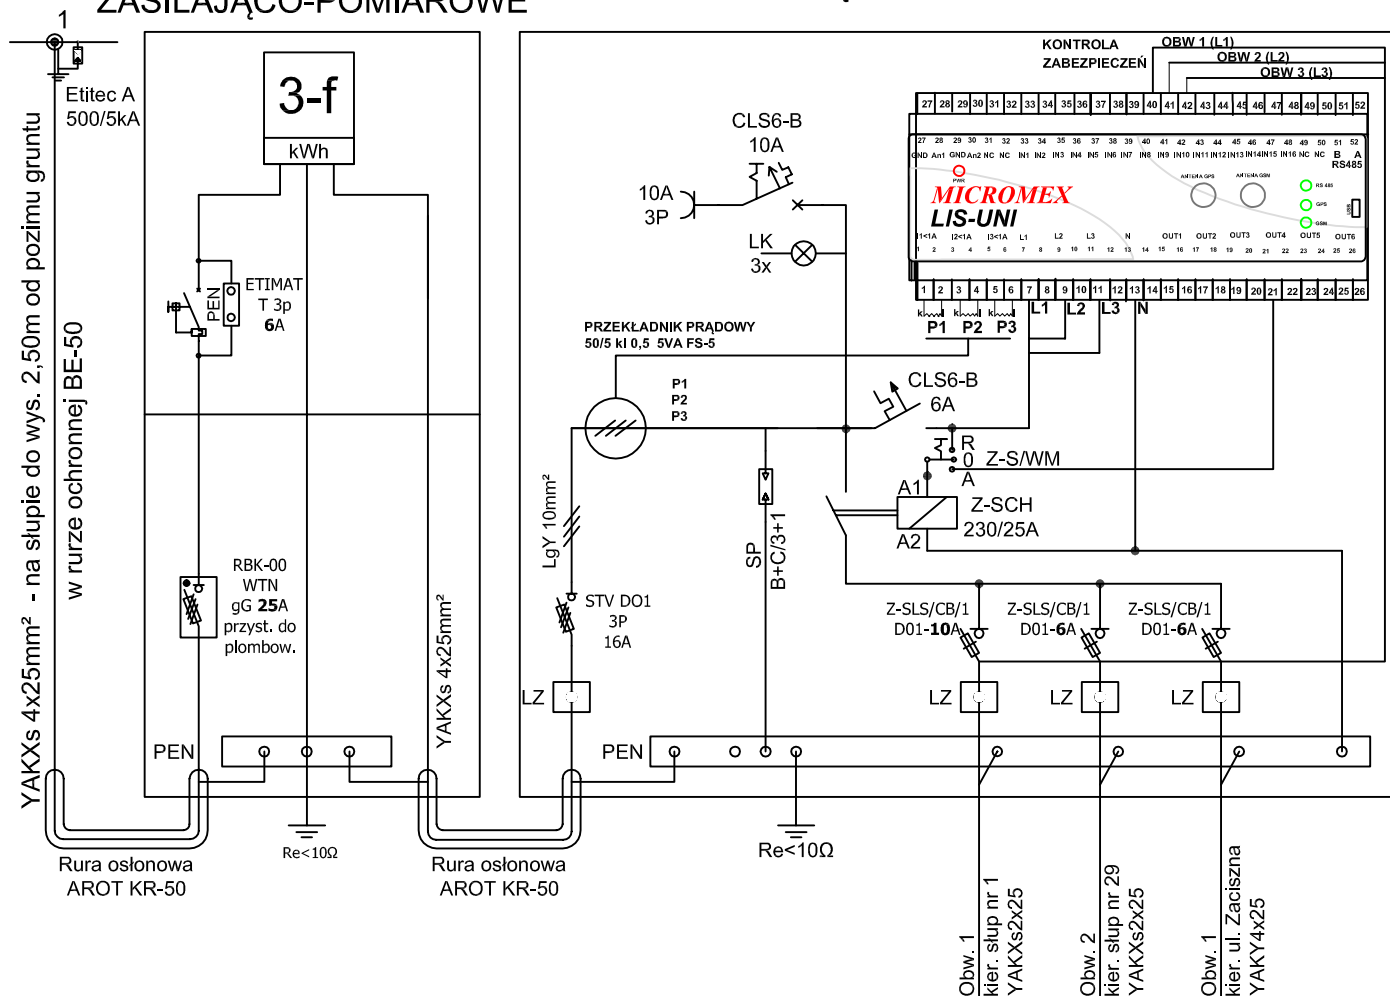

Pi = 3 451,3W

Ochrona od porażień:  
"Samoczynne wyłączenie  
zasilania w układzie TN-C"

Wykonawca:	 CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI <b>ELTAST</b> Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Data: 08.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	Podz.:
Nazwa rys.:	Schemat zestawu pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze ST Olmonty 11-121	Nr rys.: 3
Projektował:	mgr inż. Jerzy Koziński RA 84/85	Podpis: