
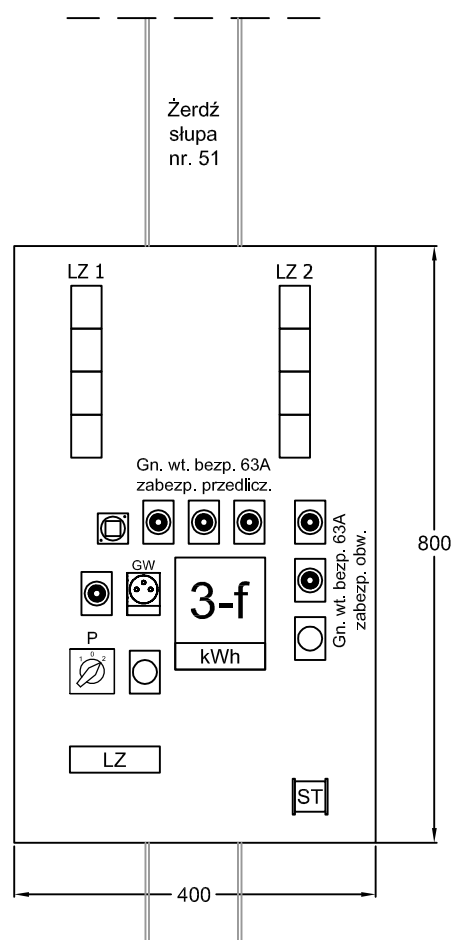


WIDOK ISTN. SZAFY
OŚWIETLENIOWEJ SO-404

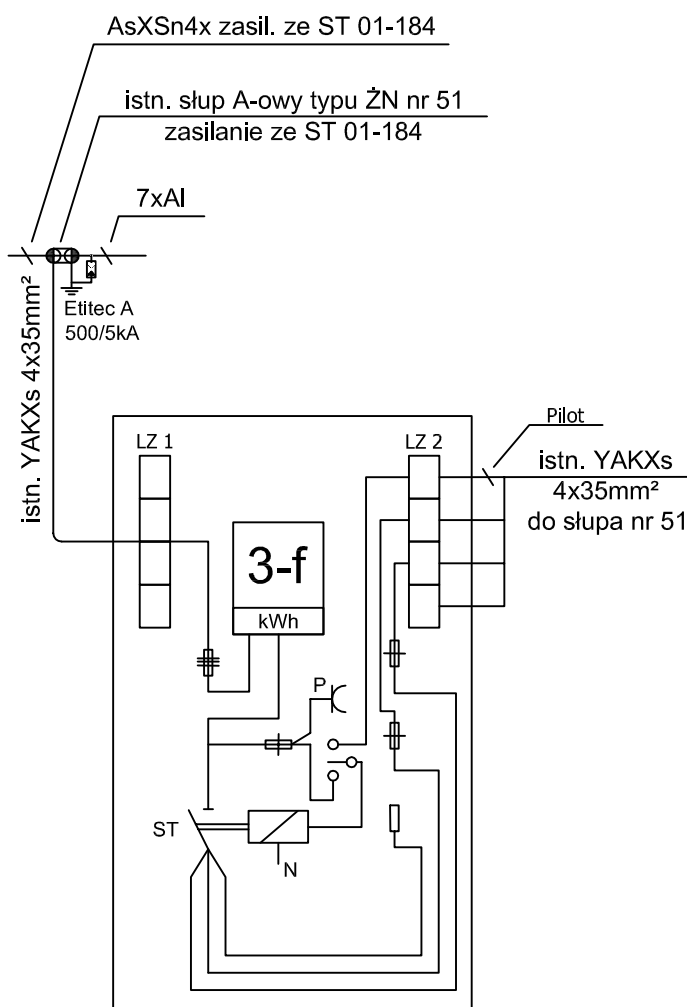


Ochrona od porażeń:
"Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-C"

1. W istniejącej szafie SO-404 zdemontować:

- gniazda bezp. zabezp. obwodowych
- stycznik
- gniazdo bezp. obwodów sterowania
- gniazdo wtyczkowe
- wyłącznik hermetyczny
- przełącznik trzypozycyjny

- 2. Istn. listwę LZ2 zdemontować i na jej miejsce zamontować listwę LZ4x25 z osłoną izolacyjną zacisków.**

Wykonawca:	 <p>ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23</p>	Branża: Elektryczna
Inwestor:	<p>GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10</p>	Data: 09.2016r
Temat:	<p>Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny</p>	Podz.:
Nazwa rys.:	<p>Schemat i widok istniejącej szafy oświetleniowej SO-404 zasilanej ze stacji ST Kleosin 01-184</p>	Nr rys.: 3
Projektował:	<p>mgr inż. Jerzy Koziński RA 84/85</p>	Podpis: