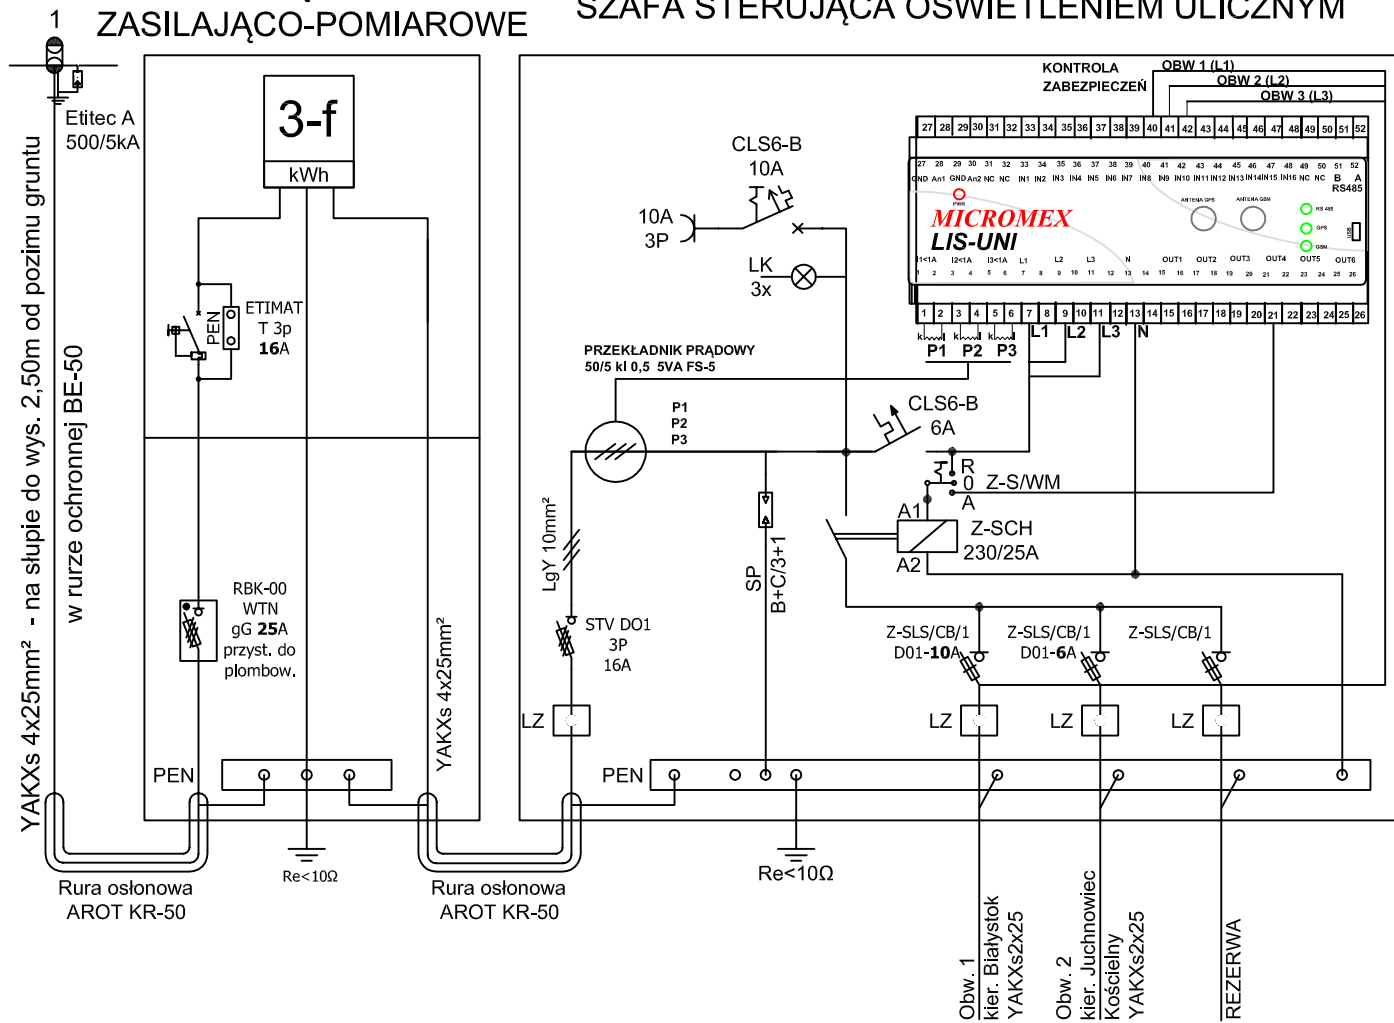



ZŁĄCZE ZASILAJĄCO-POMIAROWE

SZAFKA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM ULICZNYM


$$P_i = 2\,908,2\text{W}$$

Ochrona od porażeń:
"Samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-C"

Wykonawca:	 <div style="text-align: center;"> CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 <hr/> NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23 </div>	Branża: Elektryczna
Inwestor:	GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10	Data: 08.2016r
Temat:	Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny	Podz.:
Nazwa rys.:	Schemat zestawu pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze ST Hryniewiczze nr 11-109	Nr rys.: <div style="text-align: right;">3</div>
Projektował:	mgr inż. Jerzy Koziński RA 84/85	Podpis: