



Bloki betonowe pod zasuwy z krućcami PE

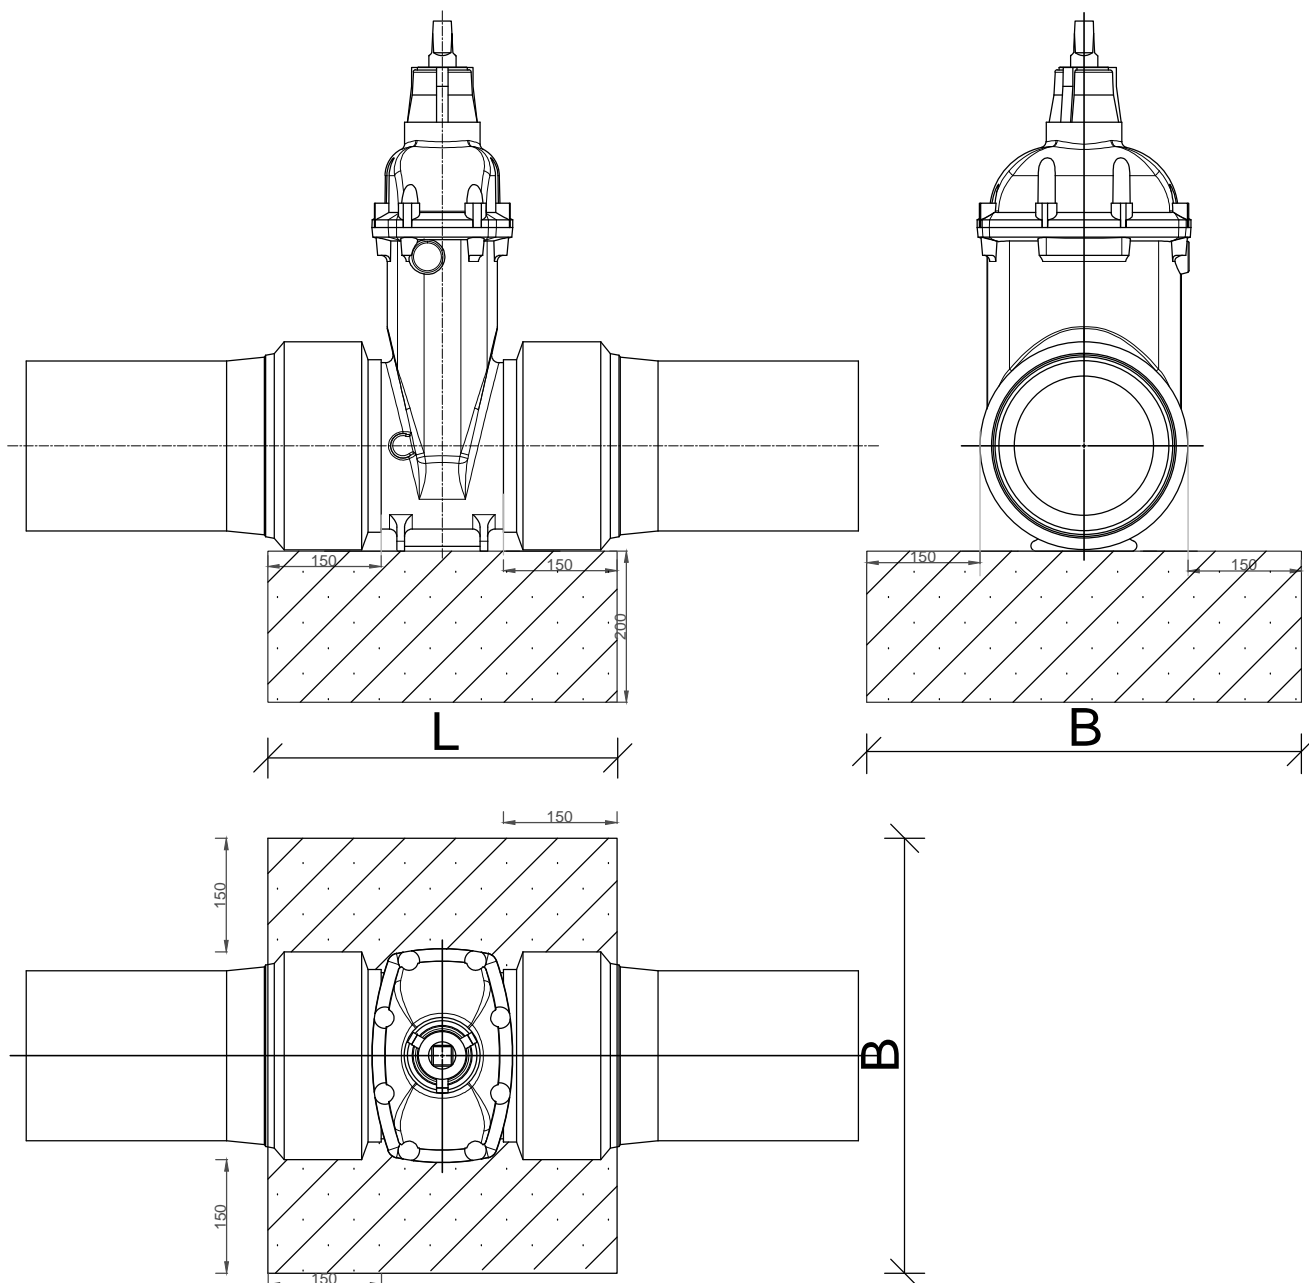

Średnica		Zasuwa z krućcami PE	
DN	DN e.x.	L	B
65	75	400	400
80	90	400	400
100	110	420	445
125	125	445	515
150	160	445	515
150	180	445	545
200	200	470	575
200	225	470	600
250	250	520	635
250	280	520	670
300	315	520	710
400	400	530	775

		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Bielstok, ul. Waszyngtona 24 m.197 e-mail: biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	BLOKI BETONOWE POD ZASUWY Z KRUĆCAMI PE	D
OBIEKT:	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Książyno. Na odcinku: działka geod. o nr. Ewid. 296/2 obręb Horodniany-działka geod. o nr ewid. 270/3 obręb Książyno.	
STADIUM:	PW	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:
SANITARNA	Marek Baranowski BI/203/75, BI/103/76, BI/373/89 w spec. inst.-inż. w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
Współpraca:	mgr inż. Waldemar Czerniak	